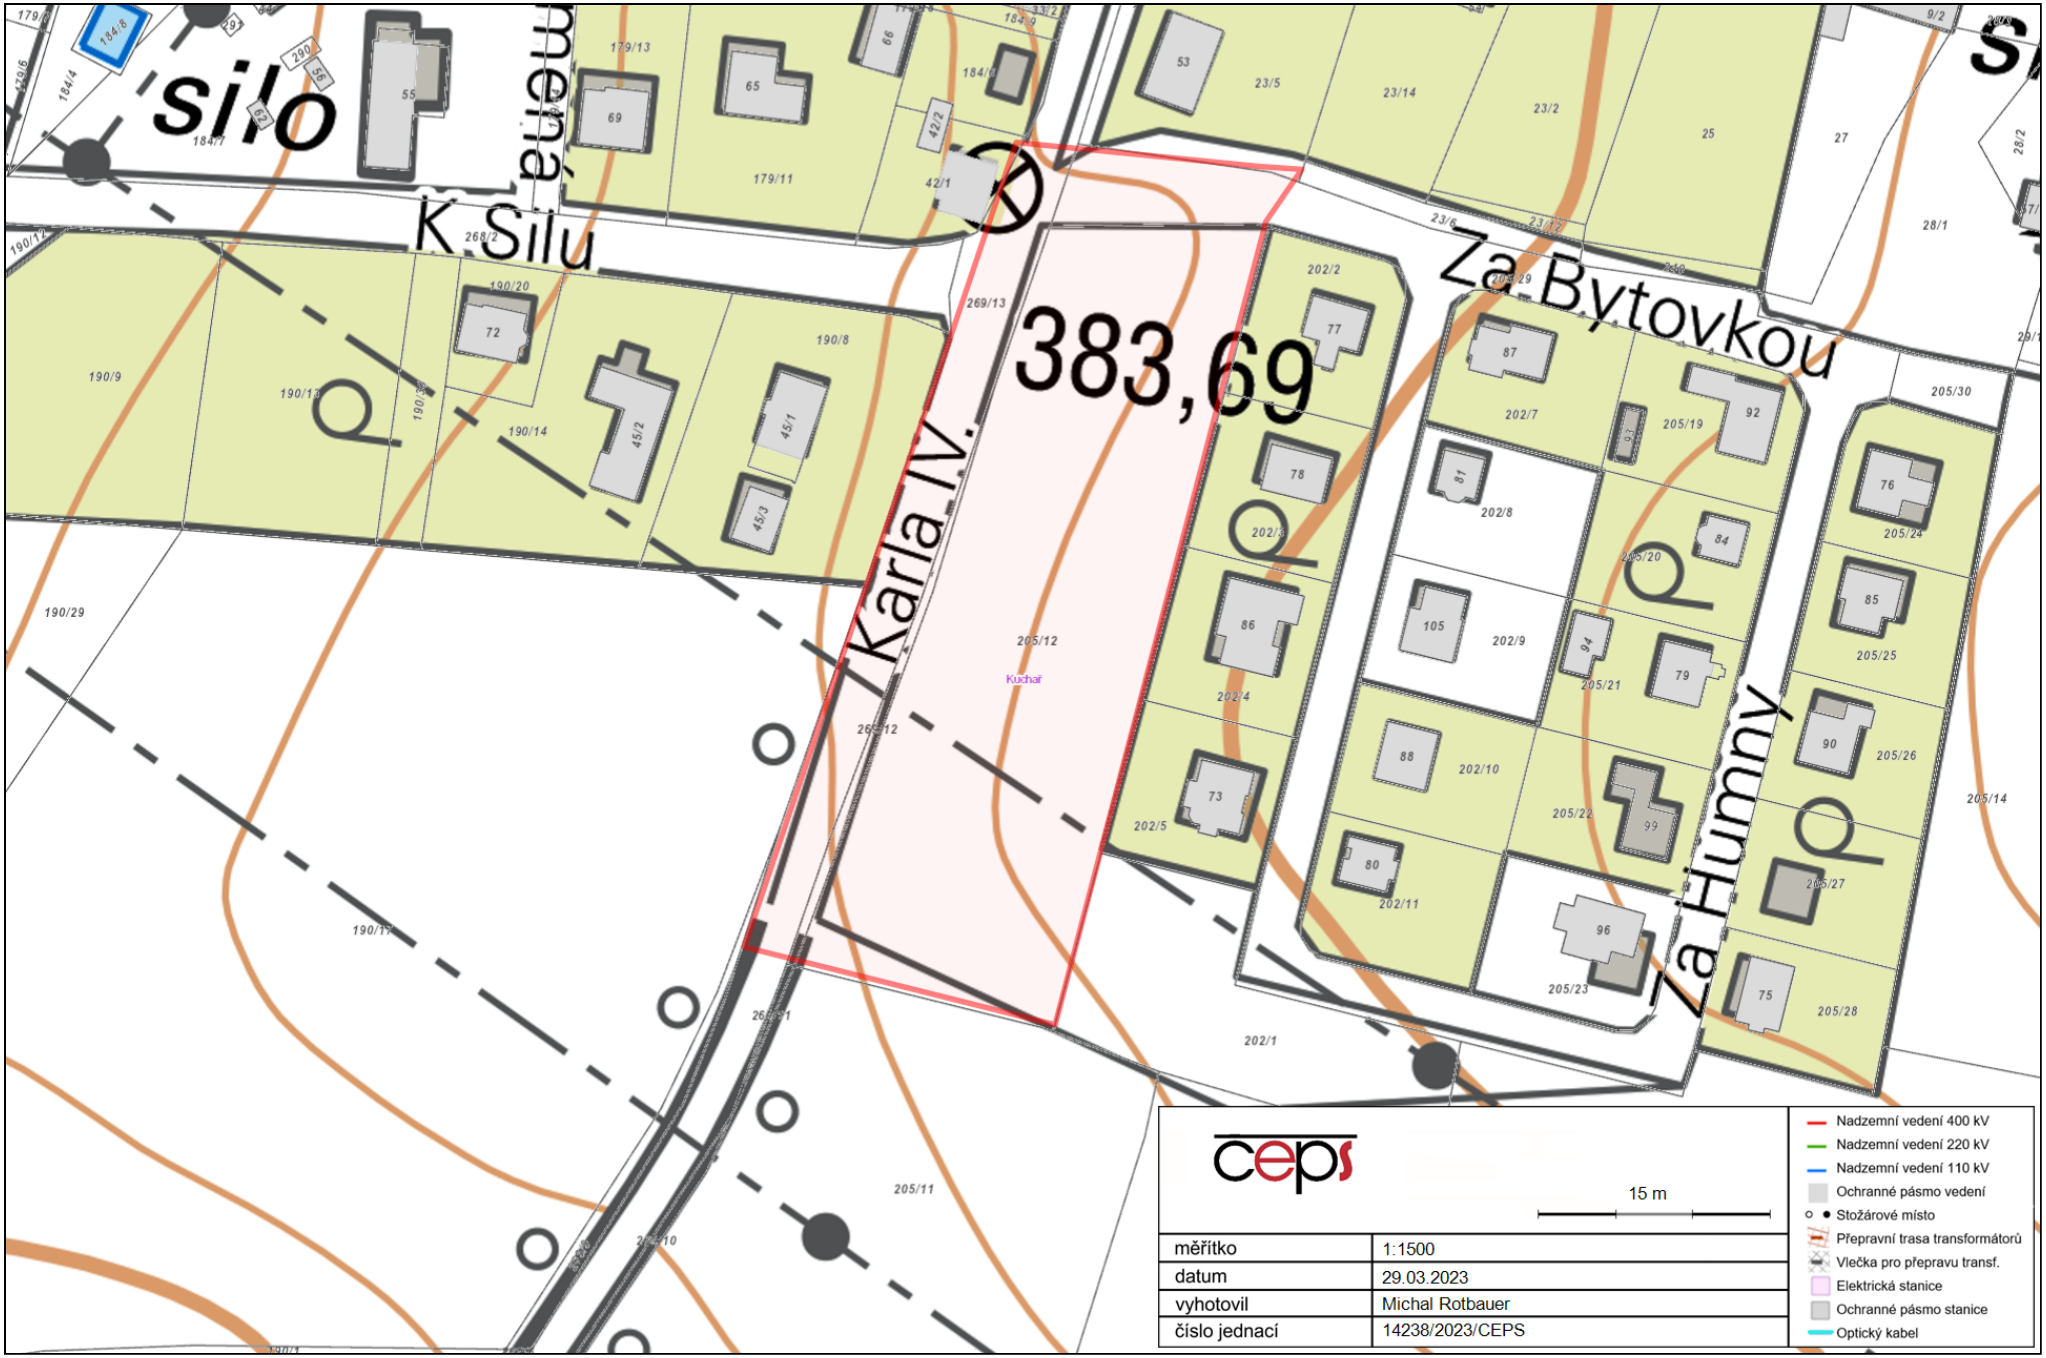
silo
K Silu
Karla IV.
383,69
Za Bytovkou
Za Humny
Kuchař
15 m
cepS
měřítko 1:1500
datum 29.03.2023
vyhotovil Michal Rotbauer
číslo jednací 14238/2023/CEPS
Nadzemní vedení 400 kV
Nadzemní vedení 220 kV
Nadzemní vedení 110 kV
Ochranné pásmo vedení
Stožárové místo
Přepravní trasa transformátorů
Vlečka pro přepravu transf.
Elektrická stanice
Ochranné pásmo stanice
Optický kabel